

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Rudersdal Kommune 2010

Registrant

Navn Anders Klarskov Petersen

E-mail

Registrering udført oktober 2010

Sted Rudegaard Idrætsanlæg - Holtehalerne

Lokalitet Idrætsanlæg

Adresse Kongevejen 464-468

Postdistrikt 2840 Holte

Telefon 45 46 00 30

Hjemmeside www.inst.rudersdal.dk/rudegaard

Tilgængelighedsrådgiver Philip Jensen
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Dr. Neergaards Vej 15
2970 Hørsholm
Tlf. 99 40 22 73
E-mail: phj@sbi.dk

1. Parkering



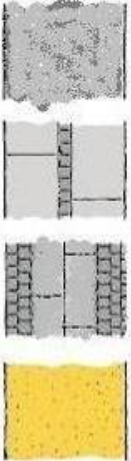




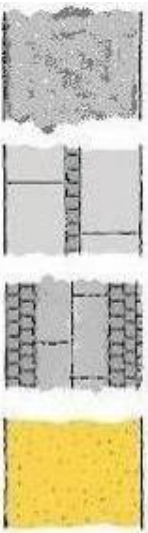



	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
1.1		<p>Angiv det totale antal parkeringspladser:</p> <p>63 stk. PÅ HOVEDPARKERINGSPLADS VED HAL 2 100 stk. PÅ BAGSIDEN AF HOLTE HAL 2 20 stk. VED HAL 1 OG RESTAURANT 35 stk. LANGS HØRSHOLM KONGEVEJ</p> <p>PARKERINGSPLADSER ER FÆLLES FOR HAL 1 OG HAL 2 SAMT UDENDØRS SPORTSAREALER OG RESTAURANT.</p> <p>Angiv antal af handicapparkeringspladser</p> <p>1 stk.</p> <p><input type="checkbox"/> Ikke relevant</p>	<p>Et antal parkeringspladser skal reserveres til handicappede, så tæt på indgangen som muligt.</p> <p>Reserverede pladser med plads til at komme ind og ud af bilen er vigtige for mange kørestolsbrugere og gangbesværede.</p>
1.2		<p>Mål hvor langt der er ca. fra handicap-parkeringspladsen til indgangen.</p> <p>Mål: m</p>	<p>Vejledende max. afstand er 30 m. Især gangbesværede kan have vanskeligt ved at gå længere strækninger uden at hvile.</p>
1.3		<p>Er parkeringspladsen udført i en jævn og fast belægning?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ja, (asfalt) PÅ HOVEDPARKERINGSPLADS.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA (asfalt) . VED HAL 1 OG RESTAURANT.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, delvist (sævede chaussésten og granitsten, klinker eller fast grus)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nej. PÅ BAGSIDEN AF HAL 2 BESTÅR BELÆGNINGEN AF LØST GRUS.</p> <p><input type="checkbox"/> Ikke relevant</p>	<p>For kørestolsbrugere og dårligt gående er det afgørende med en jævn, fast og skridhæmmende belægning.</p>

	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
1.4		<p>Mål bredde x længde på handicapparkeringspladser.</p> <p>Bredde: 3,4 m Længde: 5,8 m</p>	<p>Handicapparkeringspladser skal have et brugsareal på 3,5 x 5 m.</p> <p>Mindst én handicapparkeringsplads bør dog have et brugsareal på 4,5 x 8 m af hensyn til minibusser med lift bag på.</p>
1.5		<p>Er der udført en kantstensudligning mellem fortov og parkeringsplads?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant</p>	<p>For kørestolsbrugere eller dårligt gående er niveauspring på over 2,5 cm svære at forcere.</p> <p>Kanthøjden på 2,5 cm bør bevares af hensyn til synshandicappede, som kan følge den med den hvide stok, fx langs en kantsten.</p>


2. Adgangsarealer


Nr.	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
2.1		<p>Angiv hældning af evt. rampe eller gangareal, angivet i %</p> <p>Mål hvor meget terrænet omtrent stiger på en meter. Hvis stigningen f.eks. er 4 cm på en meter, skriver du 4 % i rubrikken nedenfor.</p> <p>Mål: 11,6 % - UDVENDIG RAMPE, DER FØRER FRA OMKLÆDNING BAG HAL 1 TIL UDENDØRS ANLÆG.</p> <p>BELYSNING JA BREDDE 2,90 m LÆNGDE 16,0 m ASFALTBELAGT INGEN HÅNDLISTE BETONVÆRN - VARIERENDE HØJDE</p> <p>Mål: 11,1 % (UDVENDIG RAMPE DER FØRER FRA HOVEDPARKERINGSPLADS TIL BAGSIDE HAL 2 OG VIDERE TIL UDENDØRES ANLÆG)</p>	<p>For kørestolsbrugere og dårligt gående er svage hældninger på både ramper og naturlige stigninger på stier afgørende for adgang.</p>





Nr.	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
		BELYSNING JA BREDDE 4,68 m LÆNGDE 25,0 m ASFALTBELAGT INGEN HÅNDLISTE BETONVÆRN HØJDE 0,98 m <input type="checkbox"/> Ikke relevant	
2.2		Mål bredden på adgangsvejen fra vej/parkeringsplads til indgang. Mål: 3,9 m (INDGANG FRA LILLE PARKERINGSPLADS) <input type="checkbox"/> Ikke relevant	Adgangsvej fra vej til indgang skal være mindst 1,3 m bred.
2.3		Er adgangsvejen udført i en fast og skridhæmmende belægning? <input type="checkbox"/> Ja (eks. asfalt eller betonfliser) <input type="checkbox"/> Ja, delvist (eks. savede chaussésten og granitsten, klinker eller fast grus) <input checked="" type="checkbox"/> Nej. FRA INDGANG FRA LILLE PARKERINGSPLADS BESTÅR ALLE BELÆGNINGER PÅ STIER OG ADGANGSVEJE RUNDT OM DE UDENDØRES SPORTSAREALER AF LØST GRUS. <input type="checkbox"/> Ikke relevant	For kørestolsbrugere og dårligt gående er det afgørende med en jævn, fast og skridhæmmende belægning.




2.4		<p>Er der udført en følbart adskillelse til andre adgangsarealer for andre trafikformer?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ja, hvilken type: ALLE ADGANGSVEJE TIL UDENDØRS IDRÆTSANLÆG ER ADSKILT FRA DEN KØRENDE TRAFIK.</p> <p><input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant</p>	<p>Adgangsvejen skal være forbeholdt gående trafik</p> <p>Af hensyn til synshandicappede skal der være en adskillelse i form af en græsribat, kantsten eller andet følbart mellem gangbanen og andre trafikformer, f.eks. en cykelsti.</p>
2.5		<p>Er adgangs- og tilkørselsarealer forsynet med belysning?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant</p>	<p>For synshandicappede er belysning en god hjælp at finde indgangen.</p>
2.6		<p>Er belysningen frem mod indgangen retningsgivende?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p>	<p>Belysning anbragt med relativ kort afstand i den ene side af adgangsvejen, kan give en god retningsorientering.</p>

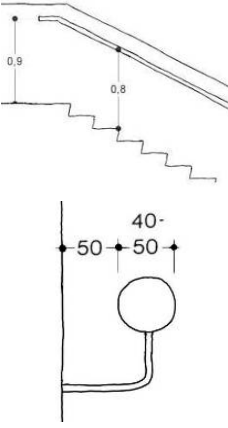


Ramper og trapper, frem til bygningen

Nr.	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
2.7		<p>Er der niveaufri adgang frem til bygningen?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>	<p>Niveauforskelle i adgangsarealet skal udlignes i terræn eller ved rampe. Det skal være muligt at komme rundt på de ubebyggede arealer og til alle offentlige indgange i stueplan, uden at møde trin eller niveauspring.</p>



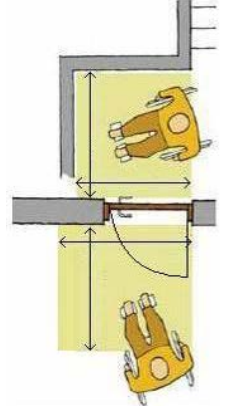
Nr.	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
2.8		<p>Er adgangen til bygningen suppleret med trin?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ja. FRA HOVEDPARKERINGSPLADSEN LANGS KONGEVEJEN FORBI HAL 1 OG LILLE PARKERINGSPLADS ER ADGANGSVEJEN FORSYNET MED TRAPPER.</p> <p><input type="checkbox"/> Nej</p> <p><input type="checkbox"/> Ikke relevant</p> <p>Mål trindhøjde og trinflade.</p> <p>Mål: trindhøjde: 13 cm. TRAPPE FRA PARKERINGSPLADS OG FORTORV.</p> <p>Mål: GRUND: 46 cm (TRAPPE FRA PARKERINGSPLADS OG FORTORV.</p> <p>Mål: trindhøjde: 11 cm. TRAPPE MOD VENSTRE FRA HOVEDINDGANG MOD HØRSHOLM KONGEVEJ.</p> <p>Mål: grund: 33 cm (TRAPPE MOD VENSTRE FRA HOVEDINDGANG MOD HØRSHOLM KONGEVEJ)</p> <p>BREDDE 3,92 m</p> <p>ANTAL TRIN 7 STK.</p> <p>Mål: trindhøjde: 11 cm (TRAPPE MOD HØJRE FRA HOVEDINDGANG MOD HØRSHOLM KONGEVEJ)</p> <p>Mål: grund: 39 cm (TRAPPE MOD HØJRE FRA HOVEDINDGANG MOD HØRSHOLM KONGEVEJ)</p> <p>BREDDE 5,85 m</p> <p>ANTAL TRIN 10 STK.</p> <p>Mål: trindhøjde 15 cm (TRAPPE FRA STIOMRÅDE TIL ATLETIKBANE)</p> <p>Mål: grund 33 cm (TRAPPE FRA STIOMRÅDE TIL ATLETIKBANE)</p> <p>BREDDE 1,09 m</p> <p>VÆRN NEJ</p> <p>ANTAL TRIN 4 STK</p>	<p>Ramper kan suppleres med trin.</p> <p>Synshandicappede foretrækker at gå på trapper frem for ramper.</p> <p>Trin er ikke et krav, men udføres de, skal mål på trindhøjde (højest 15 cm) og trinflade (mindst 30 cm) overholdes.</p> <p>Trinfladen måles ved at den øverste trinforkant projiceres ned på nedestående trin. Fra dette punkt måles vandret ud til trinfladen.</p>




Nr.	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
2.9		<p>Er der skift i belægningens farve og følebarhed 0,9 m før trappens begyndelse?</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Ja, i farve og følebarhed <input type="checkbox"/> Nej, kun i farve <input type="checkbox"/> Nej, kun i følebarhed <input type="checkbox"/> Ikke relevant </p> <p>Hvis der er et følbart belægningsskifte, er det så lagt i hele trappens bredde?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej </p>	<p>Af hensyn til synshandicappede skal der oven for trapper i adgangsveje udføres et belægningsskift i farve og følebarhed 0,9 m før trappens begyndelse og i hele trappens bredde.</p>
2.10		<p>Er trinforanter markeret med kontrastfarve?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ja, på alle trapper <input type="checkbox"/> Ja, på øverste og nederste trappe-trin <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant </p>	<p>For blinde og svagsynede er det en hjælp at kunne orientere sig om trinenes placering på trapper ved hjælp af farvemarkering af trinforanter.</p>
2.11		<p>Angiv hældning af evt. rampe, angivet i %</p> <p>Mål: %</p> <p><input type="checkbox"/> Ikke relevant</p>	<p>Ramper må ikke udføres med større hældning 1:20 (= 5 %, 5 cm pr. m). Terrænets hældning pr. meter måles ved at måle 1m vandret langs sokkel, mur el. lign. og måle afstanden ned til terræn. Hvis hældningen f.eks. er 4 cm på en meter, skriver du 4 % i rubrikken.</p>
2.12		<p>Rampen ved indgang til bygninger skal være mindst 1,3 m bred.</p> <p>Ikke relevant.</p> <p>Mål rampens bredde.</p> <p>Mål: m</p>	

Nr.	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
2.13	 <p>min. 1.3x1.3m</p>	<p>Der skal være en vandret plads på mindst 1,3 m x 1,3 m for hver ende af rampen.</p> <p>Ikke relevant.</p> <p>Mål den korteste side af den vandrette plads: Mål, korteste side: m</p>	<p>Den vandrette plads sikrer, at personer i de fleste manuelle kørestole er i stand til at vende.</p>
2.14		<p>Ved meget lange ramper med en hældning på mere end 1:25 (= 4 cm) skal der være vandrette pladser for hver 12 m/0,6m stigning.</p> <p>Hvis der er ramper med en stigning på mere end 4 % (= 1:25): er der da udført reposer for hver 12m/0,6m stigning?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ja, delvist. Men ikke for hver 12 m/0,6m stigning <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Ikke relevant </p>	<p>Det er nødvendigt for personer i manuelle kørestole at hvile på vej op ad lange rampeforløb.</p>
2.15		<p>Har ramper og trapper håndlister i begge sider?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ja, i begge sider <input type="checkbox"/> Nej, kun i denne ene side <input type="checkbox"/> Nej, slet ikke <input checked="" type="checkbox"/> Ikke relevant </p>	<p>Gribeegnede håndlister øger sikkerheden for dårligt gående og synshandicappede</p>


Nr.	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
2.16		<p>Gribeegnede håndlister opsættes i en højde på mindst 0,8 m.</p> <p>Mål højden på håndlisterne over trappen/rampen.</p> <p>Mål: m</p> <p>DER ER IKKE HÅNDLISTER PÅ UDVENDIGE TRAPPER VED HOVEDINDGANG FRA HØRSHOLM KONGEVEJ.</p> <p>Er håndlisterne nemme at gribe om?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nej</p>	<p>Håndlister skal være nemme at gribe om og holde fast i.</p>
2.17		<p>Er ramper med hældning mellem 1:25 (= 4 %) og 1:20 (= 5 cm) sikret med værn og/eller terrænudligning til siden?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ja</p> <p><input type="checkbox"/> Nej</p> <p><input type="checkbox"/> Ikke relevant</p>	<p>Ramper med hældning mellem 4 % (= 1:25) og 5 % (= 1:20) kan i stedet for håndlister forsynes med hjulværn eller udføres som en terrænudligning uden fare for fald til siderne.</p>
2.18		<p>Er evt. fritstående trapper i adgangsveje afskærmede på siden/undersiden?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ja. FRA BALKON VED OMKLÆDNING PÅ BAGSIDE AF HAL 1.</p> <p><input type="checkbox"/> Nej</p> <p><input type="checkbox"/> Ikke relevant</p>	<p>Fritstående trapper udgør en kollisionsrisiko for blinde og svagsynede.</p>



3. Niveaufri indgange til bygningen

	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
3.1		<p>Kan man komme ind i bygningens stueetage uden at skulle forcere trin foran døren?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ja. VED INDGANG FRA LILLE PARKERINGSPLADS KAN MAN KOMME IND PÅ SPORTSOMRÅDET OG BEVÆGE SIG RUNDT I OMRÅDET VIA RAMPER BAG HAL 1.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ja. VED HOVEDPARKERINGSPLADS KAN MAN KOMME IND PÅ BANEOMRÅDET VIA RAMPE NED BAG HAL 2 OG BEVÆGE SIG RUNDT I OMRÅDET VIA RAMPER I OMRÅDET.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, gennem anden/andre dør(e) Skriv hvilken/hvilke:</p> <p><input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant</p>	<p>Det skal være muligt at komme ind af alle døre til offentlige tilgængelige rum uden at skulle forcere trin.</p>
3.2		<p>Højde af trinnet må ikke overstige 2,5 cm. IKKE RELEVANT</p> <p>Mål dørtrinnet ved indgangen: Mål: cm</p>	<p>Mål fra belægningen og op til overkanten af trinnet, dvs. den højde en kørestol skal over.</p>
3.3		<p>Uden for yderdøre skal der være et vandret, fast og plant areal på 1,5 x 1,5 m målt fra dørens hængselside. Åbner døren udad, skal der være yderligere 0,2 m langs bygningsfacaden. IKKE RELEVANT.</p> <p>Mål den korteste side af den vandrette plads foran indgangsdøren: Mål: m</p>	

3.4		<p>Er indgangen markeret følbart og/eller med farveskift?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ja, både taktilt og med farve <input type="checkbox"/> Ja, taktilt <input type="checkbox"/> Ja, med farve <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant </p>	<p>Ændret belægning foran indgangsdøre giver blinde og svagsynede mulighed for lettere at finde indgangen.</p>
3.5		<p>Døre skal have en fri bredde på mindst 0,77 m.</p> <p>Mål dørens bredde.</p> <p>Mål: 1,95 m. HOVEDINDGANGSDØR ORIENTERET MOD HJØRNET HØRSHOLM KONGEVEJ OG KONGEVEJEN – OFFICIEL HOVEDINDGANG TIL DE UDENDØRES SPORTSAREALER.</p>	<p>Dørbredden måles mellem døren åbnet 90 grader og den modstående karm (se billede). Den frie åbning er afgørende for, om kørestolsbrugere har mulighed for at passere.</p>
3.6		<p>Er der mindst 0,5 m fri plads ved siden af døren?</p> <p>Mål:</p>	<p>Der skal være ekstra plads langs væggen modsat hængselsiden til at åbne døren, hvis man sidder i kørestol.</p>

4. Fælles adgangsveje i bygningen

Nr.	Illustration	Emne & Spørgsmål	Uddybning
4.1		<p>Er der niveaufri adgang til alle etager i bygningen?</p> <p>IKKE RELEVANT.</p> <p> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej </p>	<p>Fælles adgangsveje skal give niveaufri adgang til alle enheder på hver af bebyggelsens etager. Eventuelle niveauspring og højdeforskelle skal udlignes med ramper. Bestemmelsens formål er at give alle mulighed for at bevæge sig rundt på hver etage til alle enheder i en bygning.</p>

Nr.	Illustration	Emne & Spørgsmål	Uddybning
4.2		Bredde af fælles adgangsveje skal være mindst 1,3 m. IKKE RELEVANT. Mål gangens bredde Mål: m	Gange skal have en bredde, der passende i forhold til deres brug og de tilstødende lokalers anvendelse.
4.3		Døre skal have en fri bredde på mindst 0,77 m. IKKE RELEVANT Mål dørens bredde. Mål: m	Bestemmelsen omfatter døre i fælles adgangsveje, herunder mindst en dør til hver enhed på hver af bygningens etager.

5. Elevatorer



	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
5.1		Er der installeret elevator i bygningen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Ikke relevant	I bygninger med 3 etager og derover skal der installeres mindst en elevator, der kan betjene hver etage. En bygning med stueplan, 1. og 2. sal regnes for en bygning på 3 etager.
5.2		Mål og noter elevatorens bredde og dybde samt dørbredde. IKKE RELEVANT Bredde: m Dybde: m Dørbredde: m	I bygninger, hvor der installeres elevator, skal mindst én elevator have størrelse og udføres som en type 2 elevator. En type 2 elevator måler indvendigt 1,4 m i dybden og 1,1 m i bredden, og har en dør på 0,8 m anbragt i en kort side.





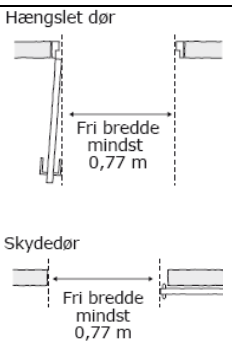
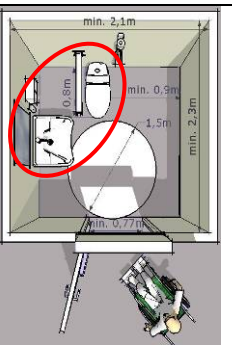

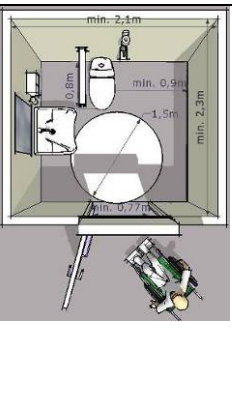



	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
5.3		Er elevatoren forsynet med en: Automatisk dør? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Manuel, sidehængslet dør? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
5.4		Mål og noter højde af betjeningsknapper samt afstand fra udvendig hjørne. IKKE RELEVANT Højde af betjeningsknapper m Afstand fra udvendig hjørne m Er betjeningsknapperne følbare? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Oplyser en stemme hvilken etage, der stoppes på? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Udvendige etageknapper og anden betjening skal sidde i højden 0,9-1,1 m samt i en afstand fra udvendigt hjørne på mindst 0,5 m. Denne placering af betjeningsknapperne sikrer, at de fleste personer i kørestol kan nå knapperne. Af hensyn til synshandicappede.

	Illustration	Spørgsmål	Uddybning
5.5		<p>Mål og noter højde af betjeningsknapper samt afstand fra indvendig hjørne. IKKE RELEVANT</p> <p>Højde af betjeningsknapper m</p> <p>Afstand fra indvendig hjørne m</p> <p>Er betjeningsknapperne følbare? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Oplyser en stemme hvilken etage, der stoppes på? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>	<p>Indvendige etageknapper og anden betjening skal sidde i højden 0,9-1,2 m samt i en afstand fra indvendige hjørner på mindst 0,4 m.</p> <p>Denne placering af betjeningsknapperne sikrer, at de fleste personer i kørestol kan nå knapperne.</p> <p>Af hensyn til synshandicappede.</p>


6. Handicaptoiletter

Nr.	Illustration	Emne & Spørgsmål	Uddybning
6.1		<p>Er der niveaufri adgang til wc-rum for handicappede?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ja. VIA HOVEDINDGANG I HAL 2. <input type="checkbox"/> Nej</p>	<p>Det skal være muligt at komme frem til wc-rummet uden at skulle forcere trin eller trapper.</p>
6.2		<p>Er der indrettet et offentligt tilgængeligt handicaptoilet i bygningen?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ja.HANDICAPTOILET I HAL 2) <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant</p> <p>HANDICAPTOILETTER ER IKKE INDRETTET I HENHOLD TIL NUGÆLDENDE KRAV.</p>	


Nr.	Illustration	Emne & Spørgsmål	Uddybning
6.3		<p>Døre skal have en fri bredde på mindst 0,77 m.</p> <p>Mål dørens frie bredde. Mål: 0,75 m (HANDICAPTOILET I HAL 2)</p>	<p>Dørbredden måles mellem døren åbnet 90 grader og den modstående karm (se billede). Den frie åbning er afgørende for om kørestolsbrugere har mulighed for at passere.</p>
6.4		<p>Er placering af håndvask og wc over et hjørne?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ja. HANDICAPTOILET I HAL 2. AFSTANDEN ER ALT FOR STOR.</p> <p><input type="checkbox"/> Nej</p>	<p>Nogle kørestolsbrugere foretrækker at kunne bruge vaskens blandingsbatteri siddende på wc'et.</p>
6.5		<p>Der skal være en fri afstand på mindst 0,9 m ved den side af wc'et, der vender bort fra håndvask.</p> <p>Mål afstanden fra wc til væggen modsat håndvasken.</p> <p>Mål: 0,30 m. HANDICAPTOILET I HAL 2.</p>	<p>Den frie afstand på mindst 0,90 m betyder, at sideforflytning kan ske med kørestolen holdende ved siden af wc'et, eller at en hjælper kan assistere stående på denne side.</p>
6.6		<p>Der skal være et frit manøvreareal med en diameter på 1,5 m foran wc'et og fri af dørens opslagsareal.</p> <p>Mål det fri areal foran wc'et</p> <p>Mål, korteste side: 1,28 m FORAN VASK - HANDICAPTOILET I HAL 2.</p> <p>Mål, længste side: 1,08 m - HANDICAPTOILET I HAL 2.</p>	<p>Det frie areal foran wc'et giver plads til, at de fleste kørestole kan vende rundt, eller at kørestolen kan placeres ved overflytning til wc.</p>

Nr.	Illustration	Emne & Spørgsmål	Uddybning
6.7		<p>Toiletsædet skal placeres i en højde på 0,48 m.</p> <p>Mål højden fra gulv op til overkanten af toiletsædet:</p> <p>Mål: 0,42 m HANDICAPTOILET I HAL 2</p>	
6.8		<p>Der skal være opklappelige armstøtter i en højde 0,8 m på begge sider af wc.</p> <p>Er toilettet forsynet med opklappelige armstøtter på begge sider af wc'et?</p> <p><input type="checkbox"/> Kun én armstøtte <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej - HANDICAPTOILET I HAL 2.</p>	<p>Armstøtterne på begge sider af wc'et, er en forudsætning for at kunne flytte sig eller sætte sig/rejse sig fra wc'et.</p>
6.9		<p>Håndvask skal placeres i en højde på ca. 0,8 m med afløb under vask trukket tilbage.</p> <p>Er håndvask placeret i en højde på ca. 0,8 m?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej - HØJDE 0,87 m. - HANDICAPTOILET I HAL 2.</p>	<p>Gør det muligt for en person i kørestol at komme ind under håndvasken med benene.</p>

7. Kørestolspladser i offentlige lokaler

Nr.	Illustration	Emne & Spørgsmål	Uddybning
7.1		<p>Er der faste bænke- eller stolerækker i lokalet/hallen/salen?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant </p> <p>DER ER FASTE STÅPLADSER LANGS ATLETIKBANEN SAMT PÅ TRIBUNE ER DER STÅPLADSER - CA. 400 STK.</p> <p>Er der indrettet publikumspladser for kørestolsbrugere?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant </p> <p>KØRESTOLE PLACERES EFTER BEHOV LANGS BANERNE.</p>	<p>I offentligt tilgængelige lokaler og anlæg med fastmonterede publikumspladser skal der indrettes et passende antal publikumspladser for kørestolebrugere.</p>
7.2		<p>Er der pladser til kørestolsbrugere placeret spredt mellem øvrige pladser?</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant </p> <p>Angiv antallet af siddepladser i lokalet og antallet af pladser til kørestolsbrugere.</p> <p>Angiv det totale antal sæder 3000 stk. STÅPLADSER</p> <p>Angiv antal pladser til kørestolsbrugere stk. KAN IKKE SIGES EKSAKT – PLACERES EFTER BEHOV.</p>	<p>Publikumspladser for kørestolebrugere bør være fordelt blandt de øvrige tilskuerpladser og med mulighed for at sidde sammen med ledsager(e).</p> <p>Et passende antal pladser til kørestolsbrugere er 1 % af det samlede antal pladser, dog minimum to pladser.</p>

8. Teleslynge

Nr.	Illustration	Emne & Spørgsmål	Uddybning
8.1		<p>Er der en fast installeret teleslynge?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, teleslynge</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, anden installation, hvilken:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p><input type="checkbox"/> Ikke relevant</p>	<p>I forsamlingslokaler, herunder i rum, der er indrettet til fælles aktiviteter såsom koncerter, foredrag og anden underholdning, skal der være fast installation af teleslyngeanlæg eller lignende installation målrettet hørehandicap på minimum samme niveau som teleslyngeanlæg.</p> <p>Løsninger baseret på infrarød kommunikation eller FM-radiobølger kan være alternativer til et fast teleslyngeanlæg.</p>

KONKLUSION:

DET UDENDØRS SPORTSANLÆG PÅ RUDEGAARD IDRÆTSANLÆG ER PLACERET BAG HALLERNE UD MOD RUDESKOV.

IDRÆTSANLÆGGET BESTÅR AF ATLETIKBANE, FODBOLDBANE SAMT KUNSTOFBANE.

BANERNE ER PLACERET I ET PLAN, MENS DE OMGIVENDE AREALER ER LAVERE LIGGENDE.

DE FORSKELLIGE SPRING I OMRÅDET ER UDLIGNET VED GRUSBELAGTE RAMPER.

OMRÅDET FORBINDES AF GRUSBELAGTE STIER.

TILSKUER OPHOLDER SIG STÅENDE LANGS PERIFERIEEN AF BANERNE.

KØRESTOLE PLACERES INDIVIDUELT EFTER FORHOLDENE LANGS BANERNE.

HOVEDADGANG TIL UDENDØRSANLÆGGENE SKER FRA KRYDSET HØRSHOLM KONGEVEJ – KONGEVEJEN. DENNE INDGANG KAN IKKE BENYTTES AF KØRESTOLSBRUGERE.

KØRESTOLSBRUGERE BENYTTET INDGANGEN FRA LILLE PARKERINGSPLADS VED RESTAURANT FRA HOVEDPARKERINGSPLADSEN OG NED AD RAMPE BAG OM HAL 2, HVOR DE KAN FORDELE SIG RUNDT I OMRÅDET AF DE FORSKELLIGE STIER .

UDENDØRSOMRÅDET ER KUN INDRETTET FOR STÅENDE PUBLIKUM.